

Roma 26 APR. 1938 Anno XVI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI  
FERROVIE DELLO STATO

N.L.7bis/22bis/58527

SERVIZIO LAVORI E COSTRUZIONI

ALLA DELEGAZIONE DI CAGLIARI =  
ALLE SEZIONI LAVORI DI ANCONA =  
= BARI = PALERMO =  
AGLI UFFICI I.R.S. = T U T T I =

OGGETTO:

Relais F.S. a piastra  
e contropiastra -

9/38

82

Alleg. n. 4

A complementi dei dati trasmessi con la circolare  
N°L.7bis/22bis/40076 del 29/3/1938 si inviano all-gate alla  
presente due copie del Dis.S.43 e due copie del Pis. S.44  
dalle quali risultano i dispositivi di inserzione ed i valo-  
ri parziali delle resistenze in serie col secondario del  
trasformatore di alimentazione (lato 8 - 12 V.) e delle analo-  
ghe resistenze in serie col primario del trasformatore di ricg-  
nition (lato 1,5 V.)

IL CAPO DEL SERVIZIO


F. Pottenati

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI FERROVIE DELLO STATO		Data	11-1936 XV	S. 43
Servizio Lavori e Costruzioni - Ufficio 7 bis		Disegnato	Alonzi	
		Lucidato	Alonzi	
		Riveduto		
Varianti successive	I°			
Data	1-3-37 XV°			
Eseguita	Alonzi			
Riveduta				

82

Trasformatore di alimentazione tipo F.S.

— Potenza 50 VA. — Rapporto di trasform.  $\frac{125-150}{8-12}$

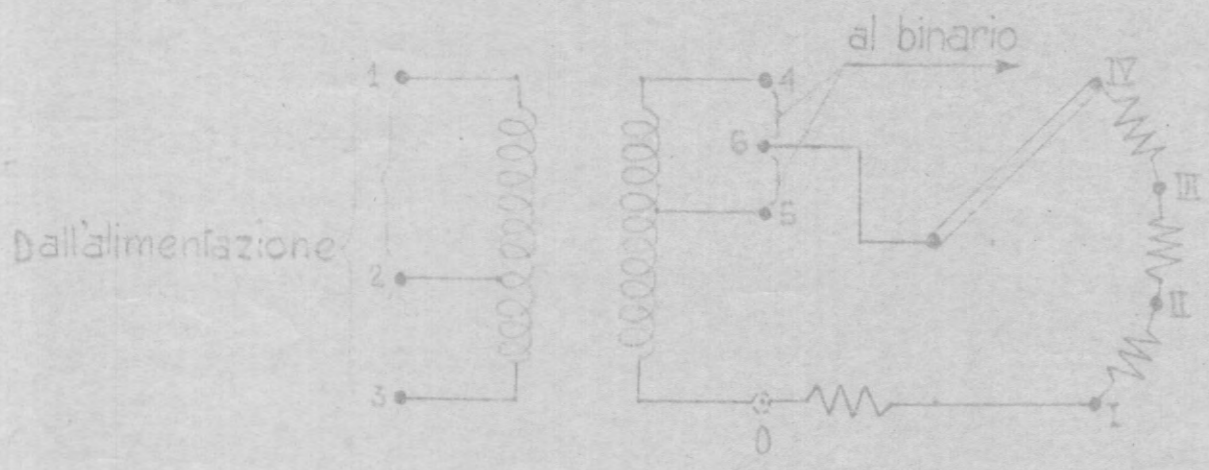

Valori delle resistenze:

- Tra il punto 0 (accessibile solo all'interno) e il punto I ohm 2,5
- " " " I " " " II " 1,5
- " " " II " " " III " 3,0
- " " " III " " " IV " 3,0

- Morsetti esterni.
- o " " accessibili solo all'interno.




VARIANTI

I	II	III	IV	V
1-3-37 XV Alf. in	6-6-1938 Alf. in			

SCHEMA DELLE CONNESSIONI  
 ELETTRICHE DEL TRASFORMATORE  
 DI RICEZIONE PER C.D.B. TIPO F.S.

82

- Potenza 4 VA. Rapporto di trasform.  $\frac{1,5}{8}$

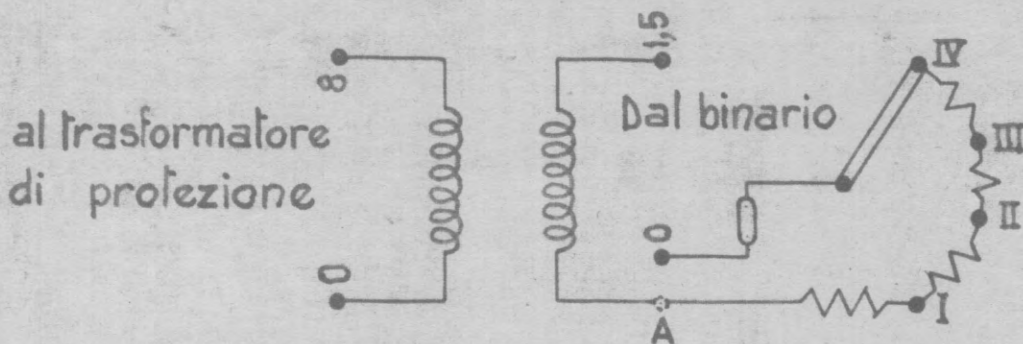

Valori delle resistenze:

Tra il punto A (accessibile solo all'interno) e il punto I ohm 1,5

"	"	"	I	"	"	"	II	"	1,5
"	"	"	II	"	"	"	III	"	1,5
"	"	"	III	"	"	"	IV	"	1,5

• Morsetti accessibili solo all'interno.

• " esterni.