

Direzione Tecnica
Il Direttore

RFI S.p.A.

Direzioni Territoriali Produzione
Roma - Napoli

Centro Operativo Esercizio Rete
Roma - Napoli

Direzione Produzione
Sede

Direzione Commerciale ed Esercizio Rete
Sede

Direzione Investimenti
Sede

Trenitalia S.p.A.
Roma

p.c. **Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle
Ferrovie**
Piazza della Stazione, 45
50123 Firenze

**Oggetto: Prescrizioni particolari per l'esercizio degli impianti TE a 25 kV della sub-tratta
AV/AC PPD Caserta - Napoli.**

Allegato: Schema generale semplificato di alimentazione

VISTO il Decreto Legislativo 10 agosto 2007, n. 162 "Attuazione delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie";

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 2043 del 10 giugno 2008, emanato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che ratifica il verbale n. 1 del 10 giugno 2008 redatto ai sensi dell'art. 1 della Convenzione del 21 maggio 2008 stipulata tra Ministero dei Trasporti, Agenzia e Gruppo FS;

Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma
RFI S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato
Società soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato S.p.A.
a norma dell'art. 2497 sexies cod. civ. e del D. Lgs n. 188/2003

Sede legale: Piazza della Croce Rossa, 1 00161 Roma
Cap. Soc. Euro 32.591.275.131,00
Iscritta al Registro delle Imprese di Roma
Cod. Fisc. N. 01585570581 - P. Iva 01008081000 - R.E.A. 758300



VISTO il Decreto ANSF n. 01/2009, emanato dal Direttore dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie, concernente le attribuzioni in materia di sicurezza della circolazione ferroviaria;

VISTO il Decreto ANSF n. 13/2009, emanato dal Direttore dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie, concernente modifica alle norme di esercizio conseguenti alla realizzazione dei Posti di Esodo e all'adozione di nuove funzioni sulle linee AV/AC attrezzate con ERTMS/ETCS L2 senza segnali fissi luminosi;

si prescrive quanto segue:

1. Esercizio degli impianti a 25 kV

Lo schema generale semplificato degli impianti è quello riportato in allegato. Tali impianti vanno gestiti con riferimento alla Disposizione n. 13 del 24.04.08 recante le "Istruzioni per l'esercizio degli impianti TE a 25 kV" per le linee del sistema AV/AC e alle "Istruzioni particolari per l'esercizio degli impianti TE a 25 kV della sub-tratta AV/AC Roma - Napoli" emanate con nota RFI-DTC\A0011\P\2005\0001305 del 12.09.05.

L'alimentazione primaria avviene attraverso le SSE di Vairano e Marcianise. In particolare:

- la SSE di Vairano e Marcianise sono alimentate in AT dalla Stazione elettrica Enel di Santa Maria Capua Vetere attraverso le tratte di elettrodotti a 150 kV S.M. Capua Vetere - SSE Marcianise e SSE Marcianise - SSE Vairano;
- nella SSE di San Giovanni Incarico deve rimanere aperto lo stallo di linea AT lato SSE Vairano.

L'assetto normale di alimentazione a 2 x 25 kV della linea di contatto prevede l'esercizio di entrambe le SSE e il Posto di Cambio Fase (PCF) in corrispondenza del PPD di Caserta. In particolare:

- la SSE di Vairano riduce la sua alimentazione degli impianti già in esercizio fino al PPD di Caserta;
- la SSE di Marcianise alimenta le tratte di linea di contatto comprese tra il PPD di Caserta ed il POC di Napoli.

2. Situazioni di attenzione

In pendenza della verifica della corretta applicazione della segnaletica antinfortunistica e di riconoscimento e della corrispondenza biunivoca tra gli schemi del Dote e quelli in campo, occorre estendere, in via cautelativa, le porzioni di impianto di SSE e di linea TE da disalimentare nella sub-tratta PPD San Tammaro - POC di Napoli come di seguito specificato:

- dovendo operare su apparecchiature e/o parti di SSE, PPD, PPS o POC, si dovrà estendere la disalimentazione all'intera SSE (o PPD, PPS, POC);




- dovendo operare sulla linea di contatto o sul feeder, si dovrà estendere la disalimentazione TE almeno alle sezioni comprese tra due tratti neutri contigui, con esclusione di quelli intermedi eventualmente interessati dai lavori.

La presente prescrizione, che sostituisce integralmente la precedente avente lo stesso oggetto ed emanata con nota RFI-DTC\A0010\P\2009\0003309 del 27.10.09, entra in vigore alle ore 00.01 del 02 dicembre 2009.

Giovanni Costa

LINEA AV/AC MILANO - NAPOLI TRATTA ROMA-NAPOLI SCHEMA GENERALE SEMPLIFICATO ALIMENTAZIONE TE

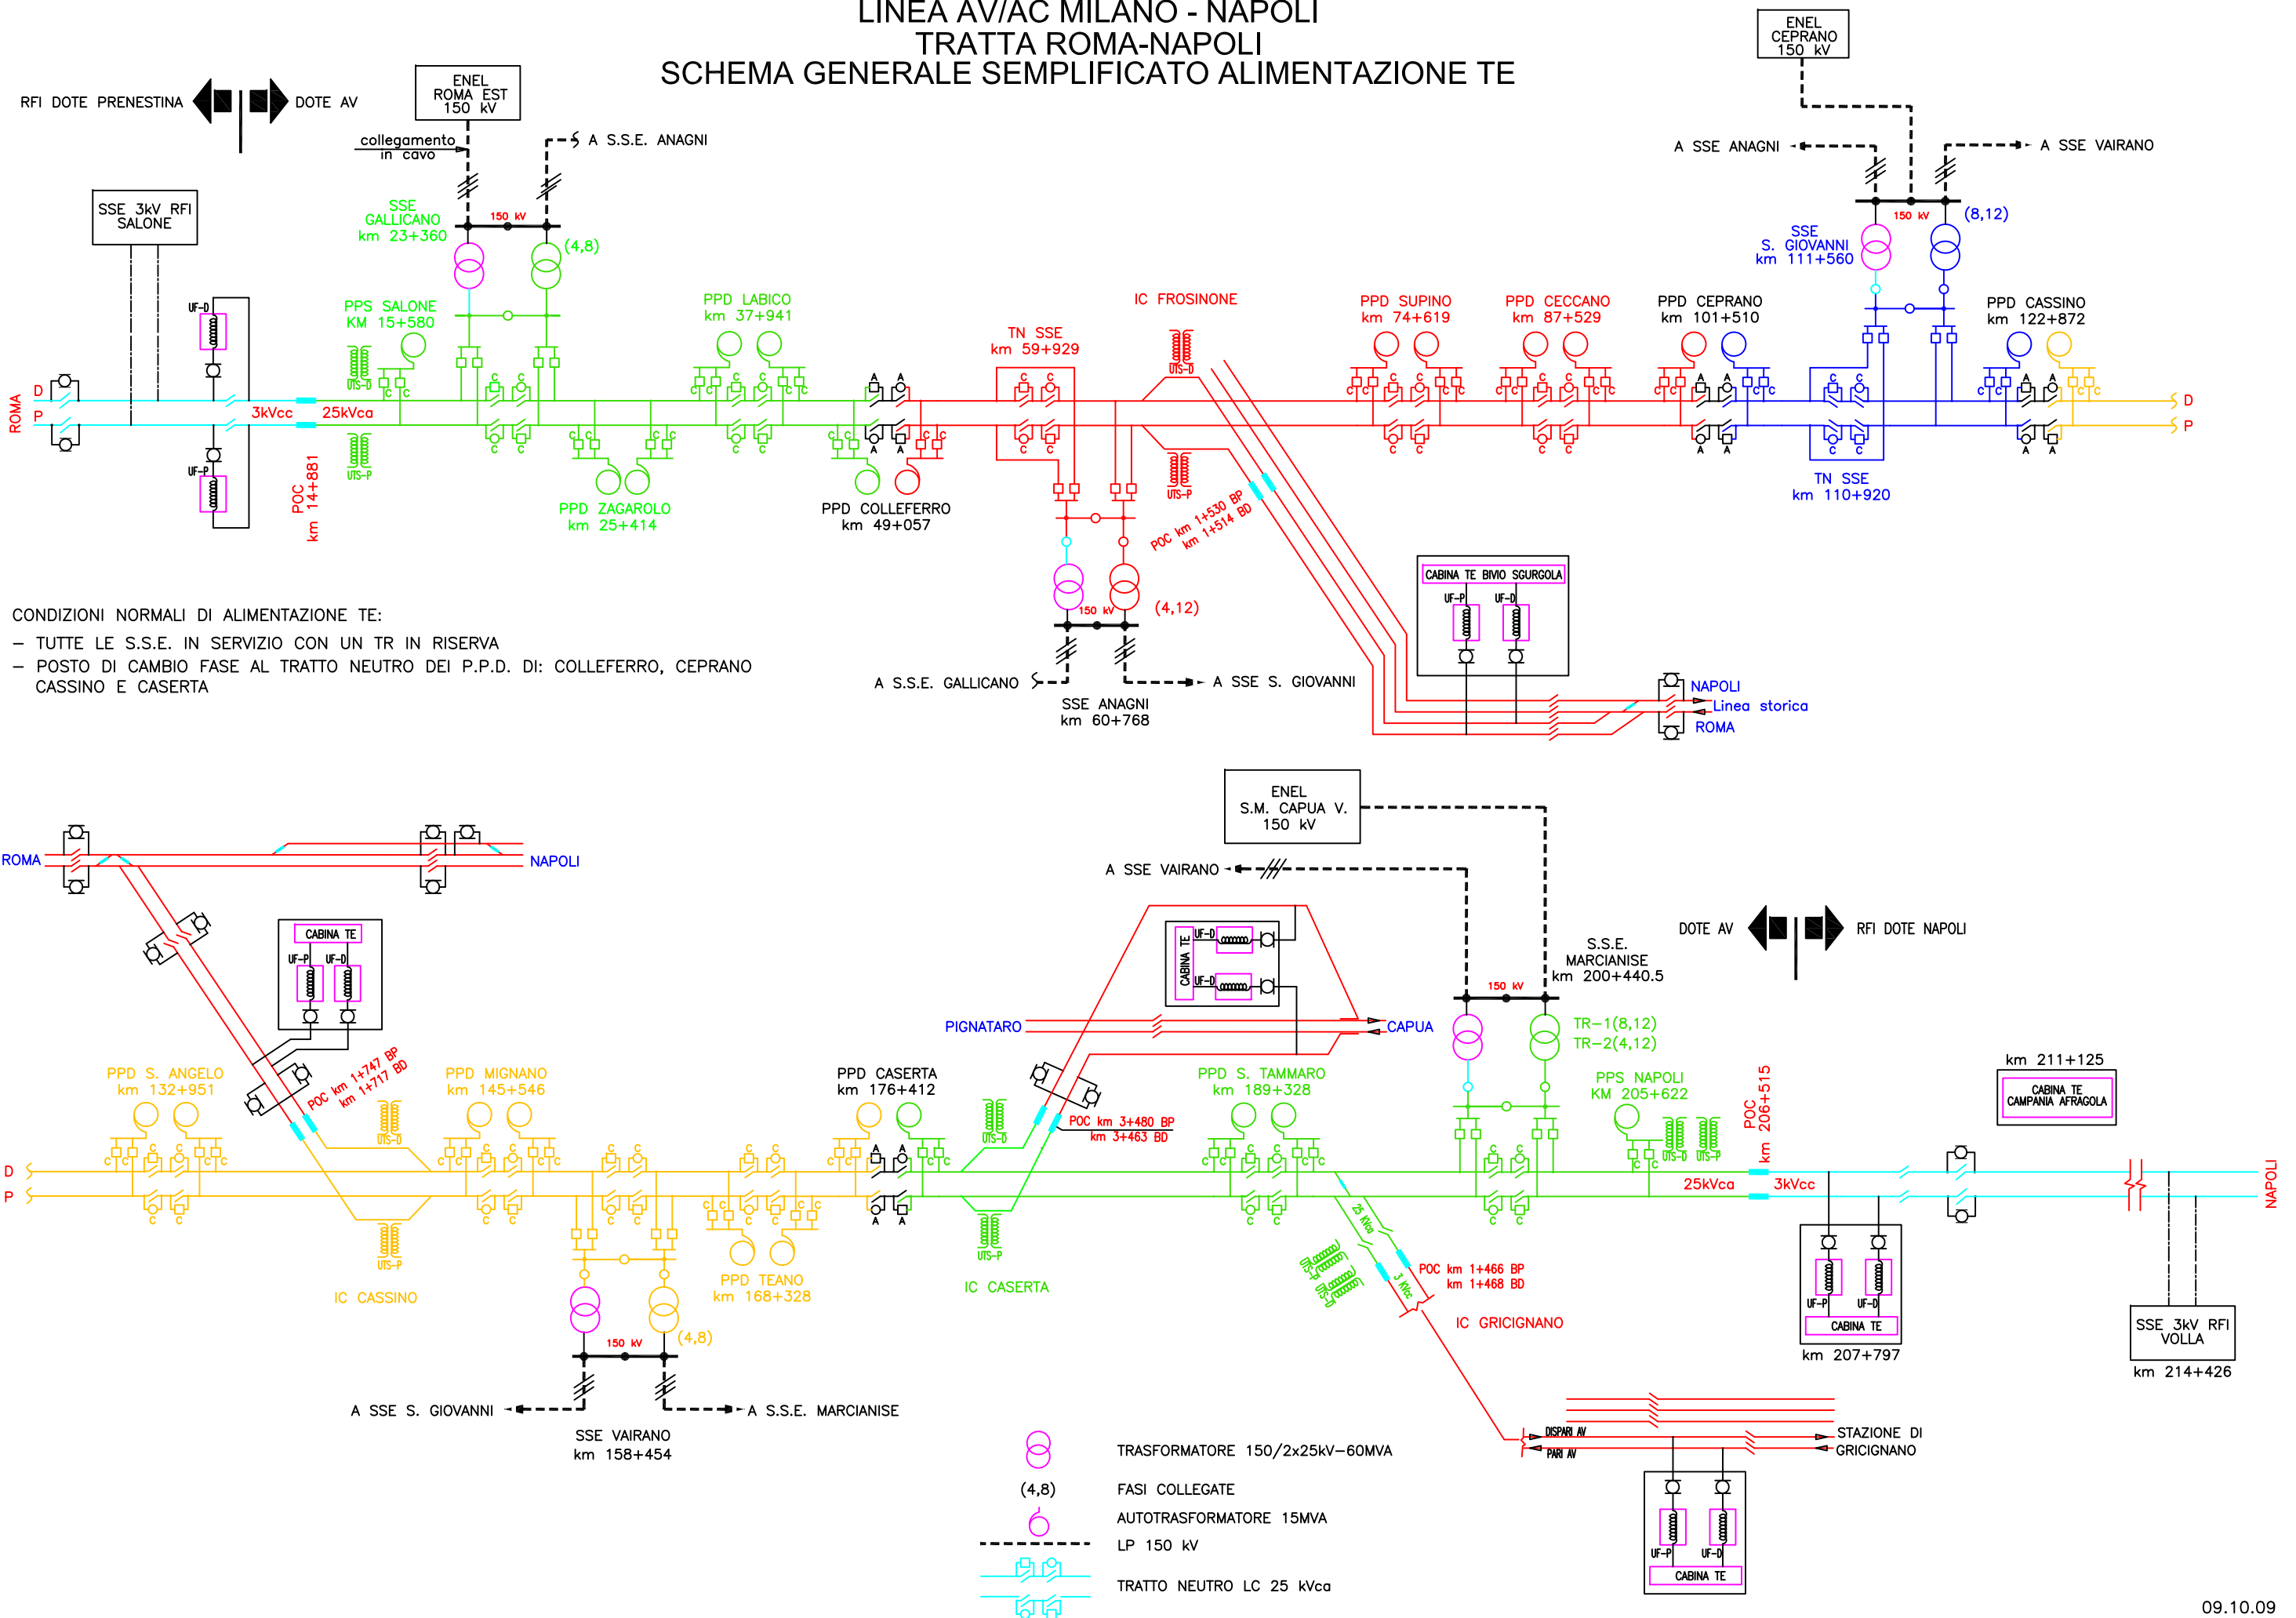

CONDIZIONI NORMALI DI ALIMENTAZIONE TE:

- TUTTE LE S.S.E. IN SERVIZIO CON UN TR IN RISERVA
- POSTO DI CAMBIO FASE AL TRATTO NEUTRO DEI P.P.D. DI: COLLEFFERRO, CEPRANO CASSINO E CASERTA